



检测报告

报告编号 SZEPD22011012301711

第 1 页 共 4 页

委托单位 华润电力（深圳）有限公司

受检客户名称 华润电力（深圳）有限公司

受检客户地址 广东省深圳市深汕特别合作区小漠镇

检测性质 委托检测

检测类别 厂界噪声



编制: 林

审核: 吴艺俊

签发: 孙陆江

日期: 2022-1-14

深圳市中证安康检测技术有限公司

采样日期: 2022 年 01 月 05 日

检测日期: 2022 年 01 月 05 日



检测报告


报告编号 SZEPD22011012301711

第 2 页 共 4 页

样品信息

检测类别	检测点	采样人	采样方式	样品状态
厂界噪声	详见表 (1)	张晓、丘少荣 钟海兵、刘鹏济	连续	/

附图

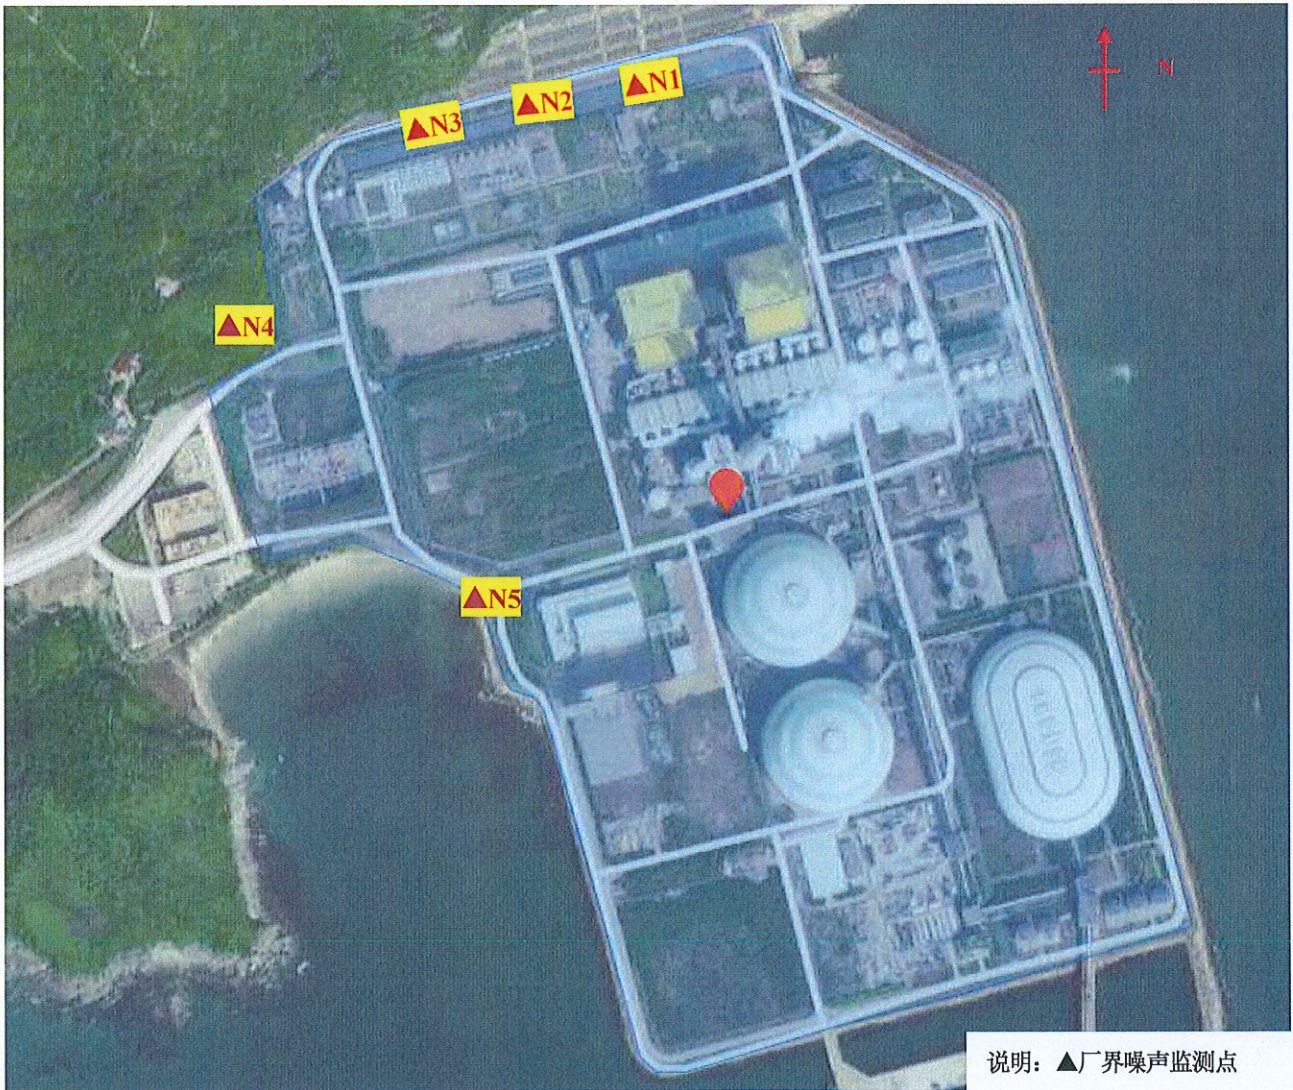

检测报告

报告编号 SZEPD22011012301711

第 3 页 共 4 页

检测结果:

(1) 厂界噪声

单位: dB(A)

测点 编号	检测点位置	检测结果 L_{eq}		主要声源	
		检测时间: 2022.01.05		昼间	夜间
		昼间	夜间		
N1	厂界噪声 (北围墙高边坡上)	54	44	生产噪声	无明显声源
N2	厂界噪声 (北围墙高边坡上)	59	49		
N3	厂界噪声 (北围墙高边坡上)	55	48		
N4	厂界噪声 (西围墙)	58	50		
N5	厂界噪声 (西围墙)	54	46		

《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 3 类	昼 间	65 dB(A)
	夜 间	55 dB(A)

厂界噪声气象参数

检测点: 详见表 (1)

检测日期	参数	结果	单位	参数	结果		单位
					昼	夜	
2022.01.05	天气情况	晴	/	风速	昼	1.3	m/s
					夜	1.4	

仪器信息

名称	型号	实验室编号
多功能声级计	AWA5680	TTE20160006

检测报告

报告编号 SZEPD22011012301711

第 4 页 共 4 页

1. 本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限
厂界噪声	厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	/

2. 检测单位地址: 深圳市龙岗区横岗街道保安社区坳背路 15 号第二栋 3 楼。
3. 本报告无深圳市中证安康检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。
4. 本报告不得涂改、增删。
5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 未经深圳市中证安康检测技术有限公司书面批准, 不得部分复制检测报告。
8. 对本报告有疑义, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况, 报告中所附标准限值由客户提供。
11. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

报告结束